
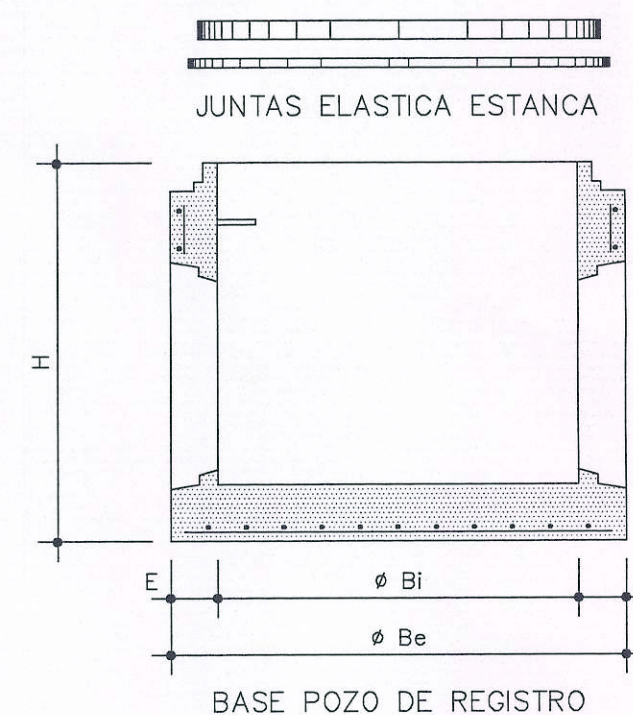
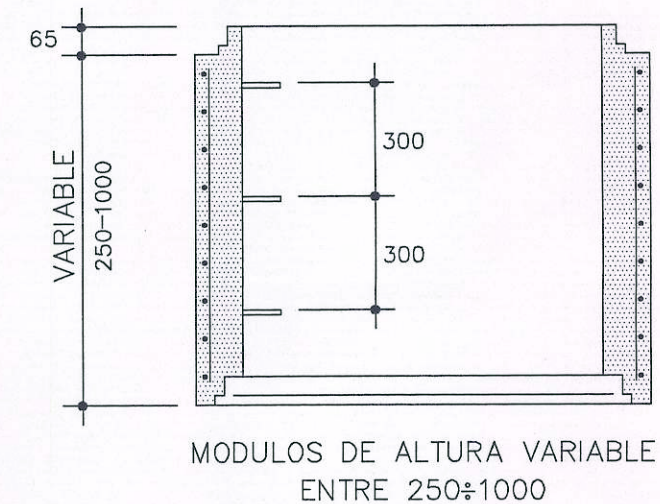


POZO DE REGISTRO (OPCIONAL)

DE HORMIGON ARMADO
PREFABRICADO POR ELEMENTOS


COTAS ORIENTATIVAS EN mm				
Ø Bi	1000	2000	2000	1500
Ø Be	1240	1520	1600	2100
H	1025	1200	1355	1700
E	120	160	200	300

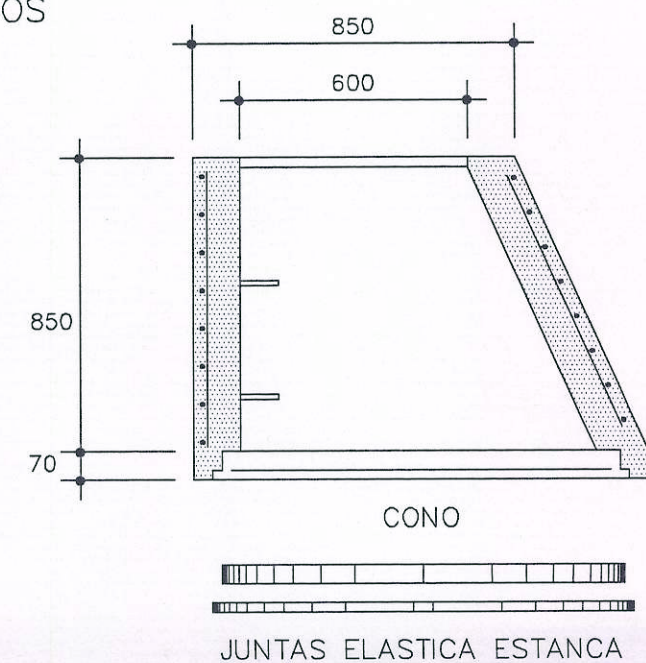


POZO DE REGISTRO

DE FABRICA DE LADRILLOS

TAPA NORMALIZADA DE FUNDICION MODELO "URBASER"



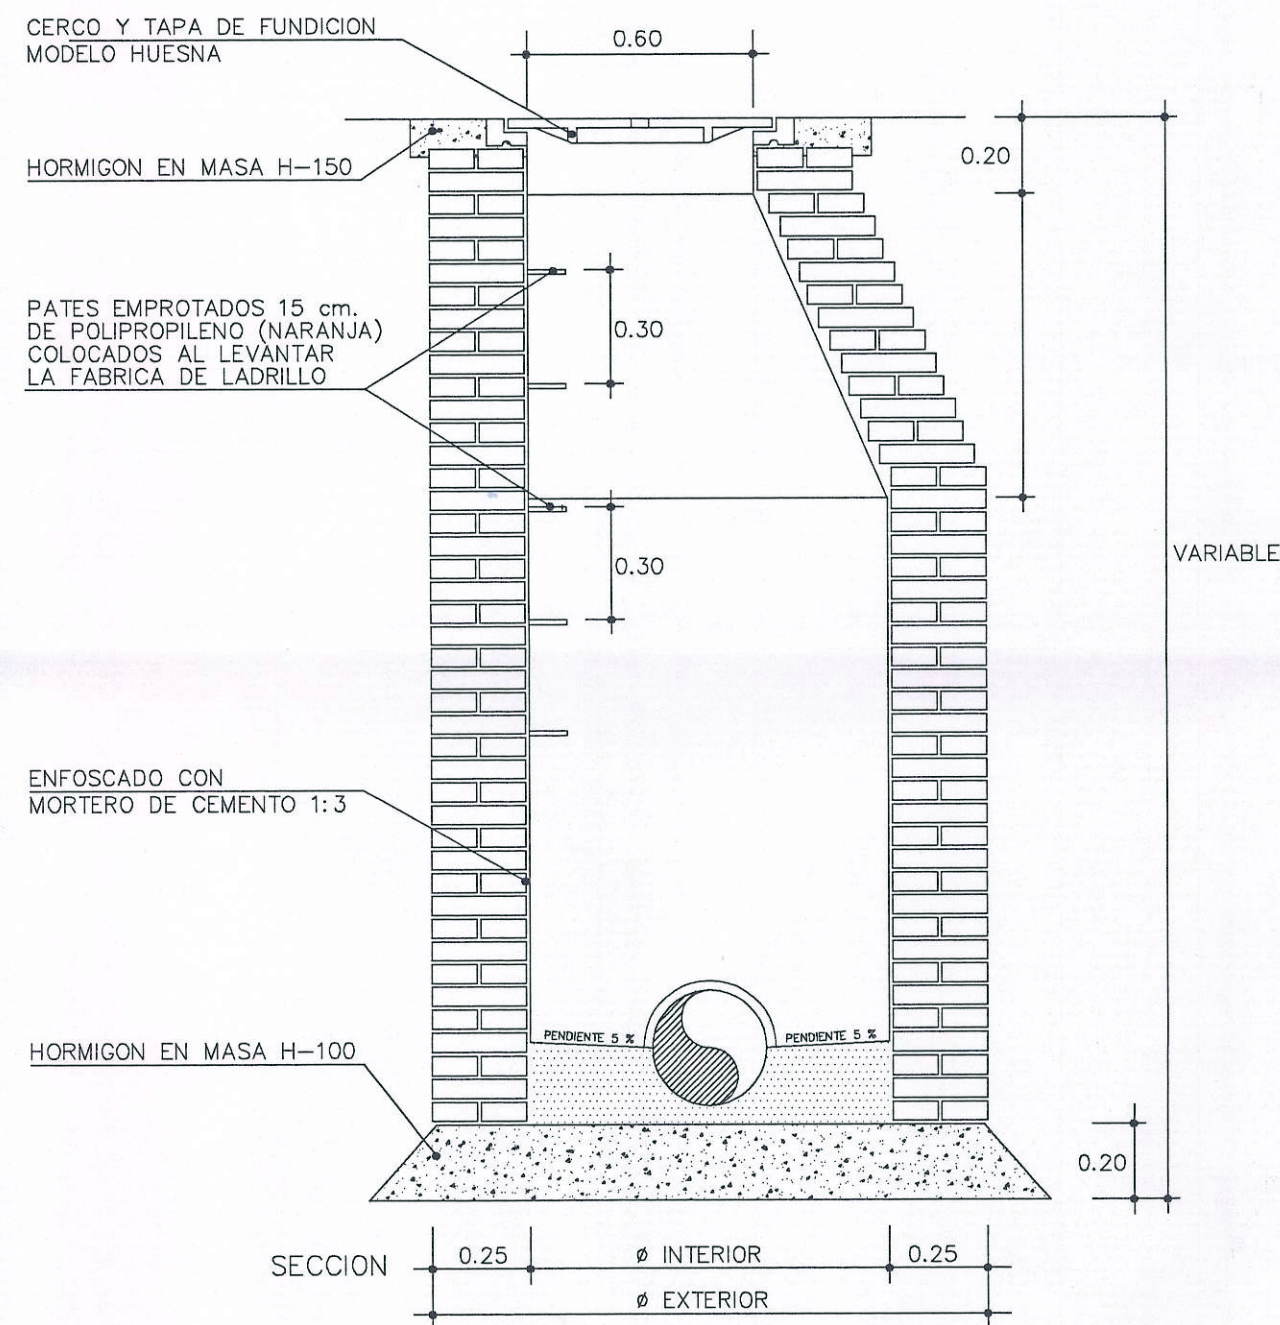


Ø INT. POZO	Ø COLECTOR SALIDA
1.20	<800 mm.
1.50	>800 mm.

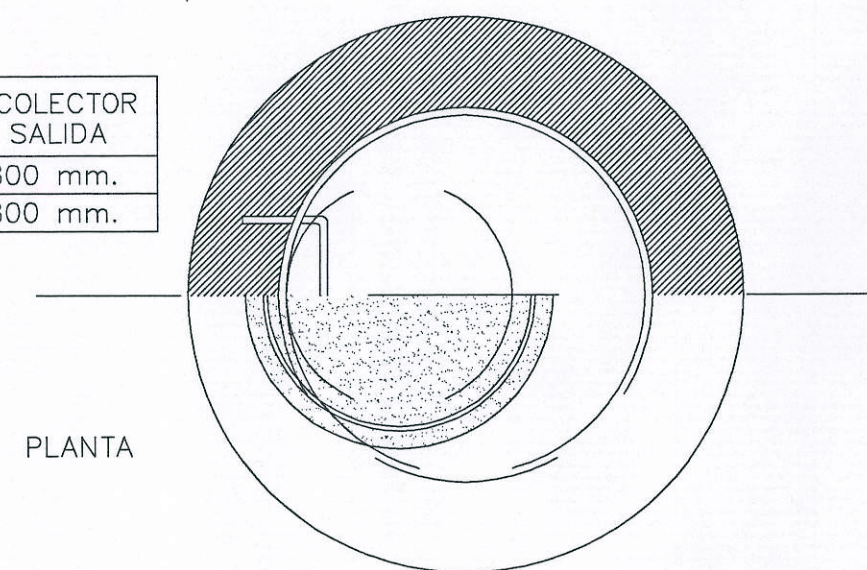


COTAS EN cm.

PATE PARA POZO DE REGISTRO

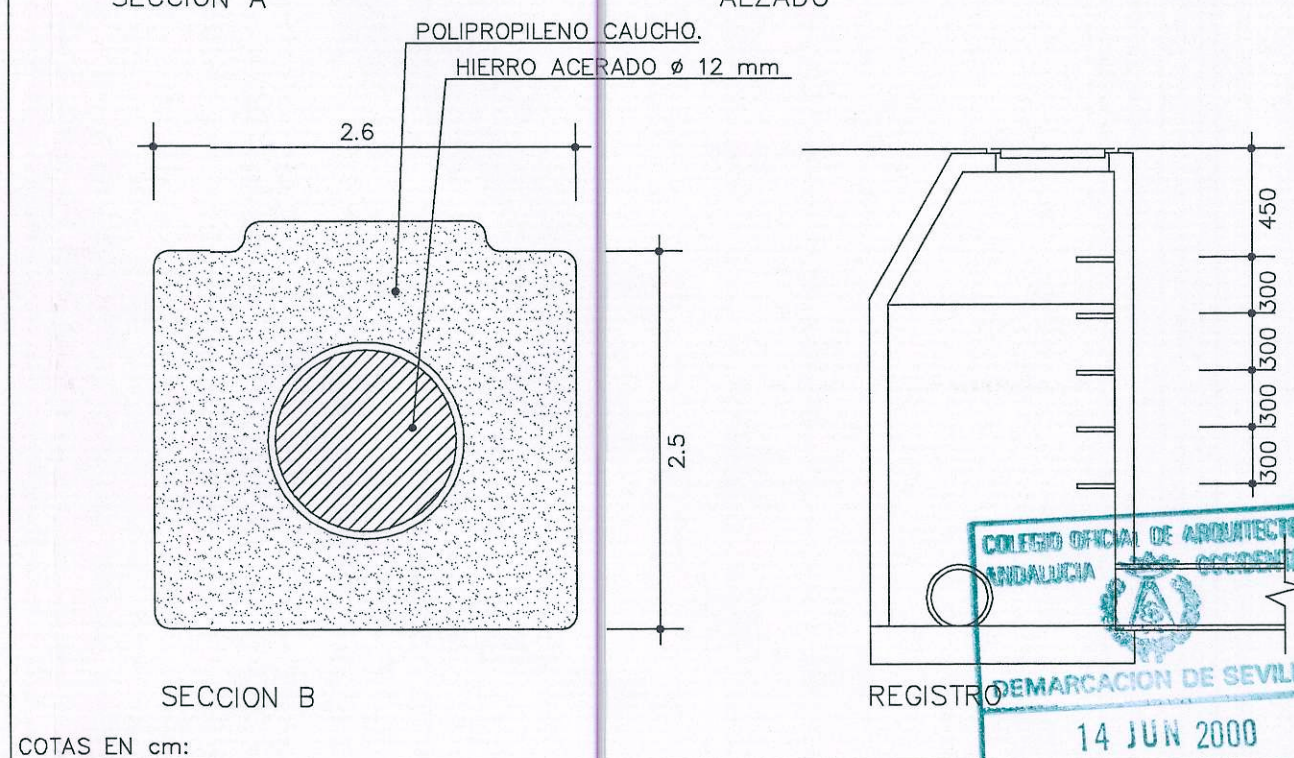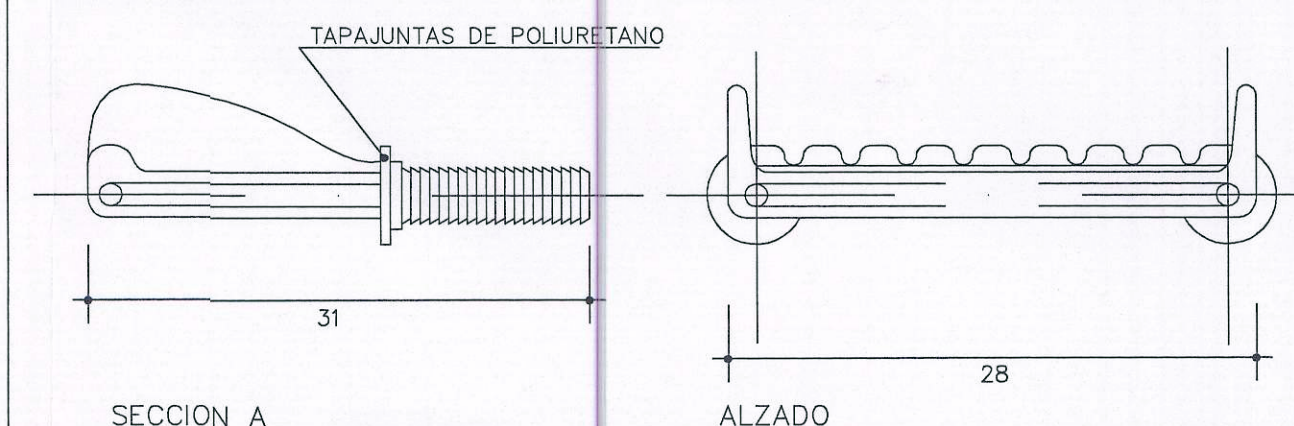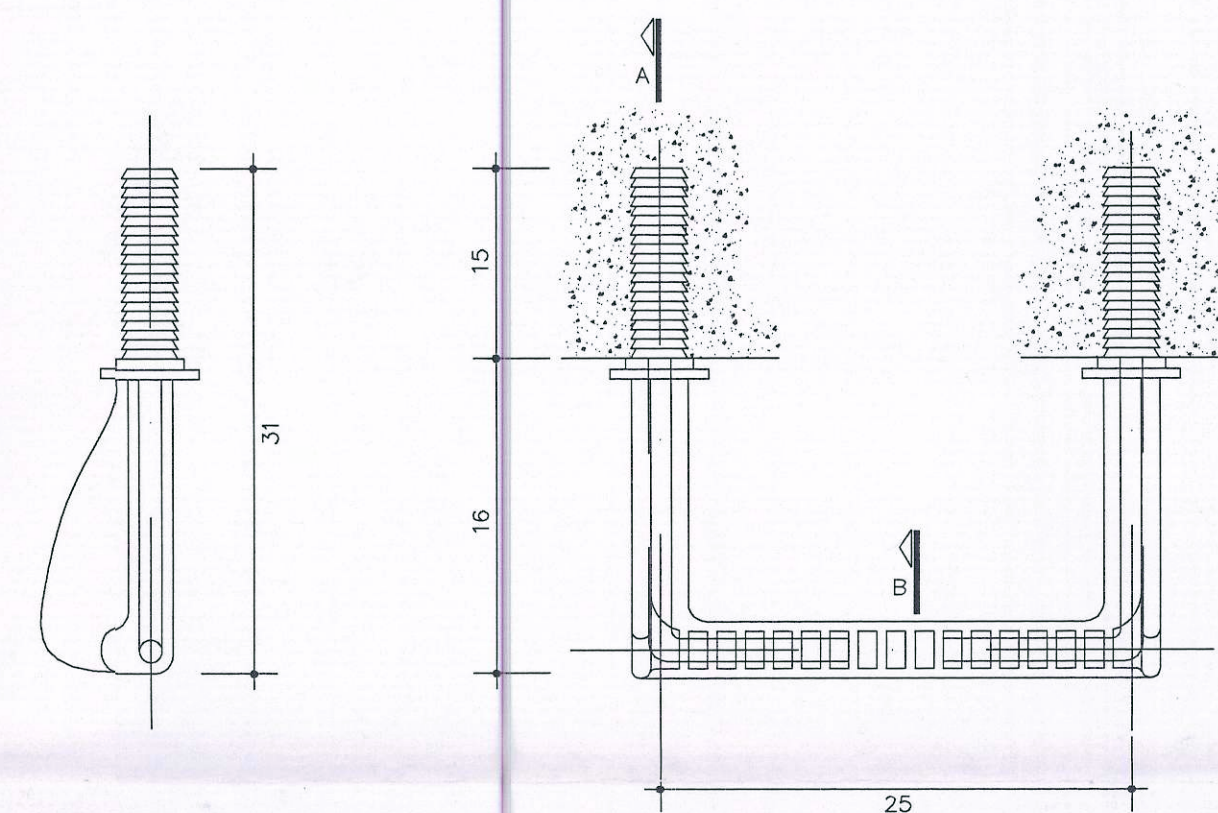

SECCION TIPO TUBERIA DE HORMIGON

CON APOYO DE HORMIGON EN MASA H-150 a 120°

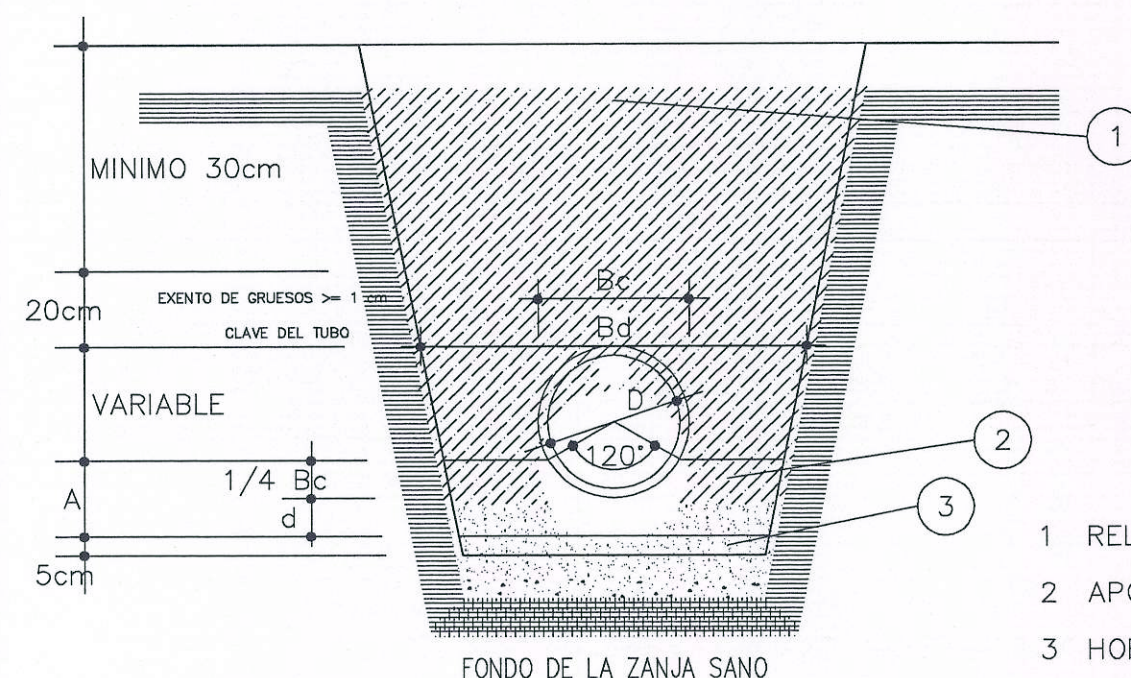

DIAMETRO/ESPESORES TUBOS

DIAMETRO INTERIOR = D mm.	300	400	500	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600
DIAMETRO EXTERIOR = Bc mm.	388	500	640	760	1.000	1.200	1.440	1.680	1.920


ESPESORES MATERIAL APOYO

DIAMETRO INTERIOR = D mm.	300	400	500	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600
MATERIAL BAJO TUBO d cm	8	8	8	8	10	10	10	10	15
MATERIAL RIÑONES (1/4 Bc)cm	10	13	16	19	25	30	36	42	48
TOTAL MATERIAL A cm	18	21	24	27	35	40	46	52	63

ANCHOS DE ZANJA MAXIMOS Bd (mts.)

(A LA ALTURA DE LA CLAVE DEL TUBO)									
DIAMETRO INTERIOR = D mm.	300	400	500	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600
TALUD PRONUNCIADO <1:5	Bd	0.90	1.01	1.13	1.25	1.48	1.71	1.95	2.19
TALUD TENDIDO =>1:5	(m)	1.06	1.22	1.39	1.55	1.88	2.20	2.33	2.86

- RELLENO DE ZANJA POR TONGADAS COMPACTADAS AL 95% P.M.
- APOYO HORMIGON H-150
- HORMIGON DE LIMPIEZA H-100 o MATERIAL GRANULAR (RECOMENDABLE)

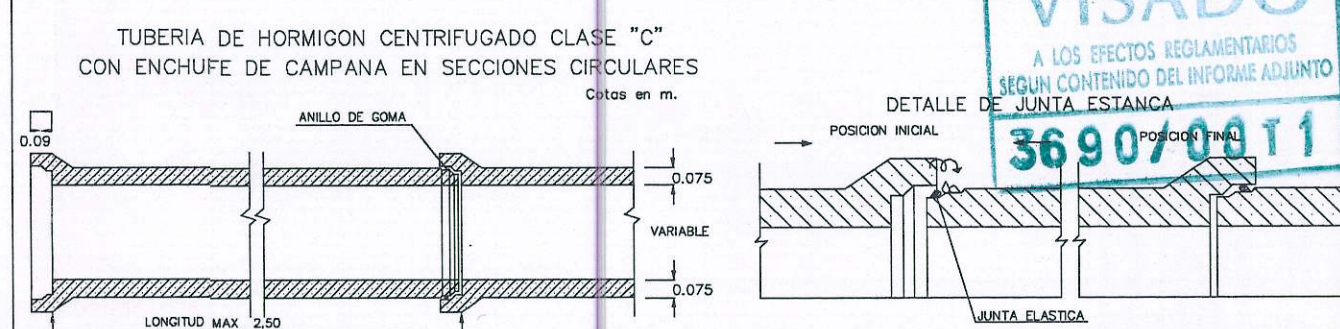

PROYECTO DE URBANIZACION
DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL PLAN PARCIAL N°3
VILLAFRANCO DEL GUADALQUIVIR

PROMOTOR: C A M B O U S.A.

PLANO
DETALLES DE SANEAMIENTO 4

ARQUITECTO N°3564: JOSE LUIS IGLESIAS SANCHEZ

PROPIEDAD
ARQUITECTO
FEBRERO-2000
ESCALA

N°
21